


Bühnenplan "Die Nixnutze"

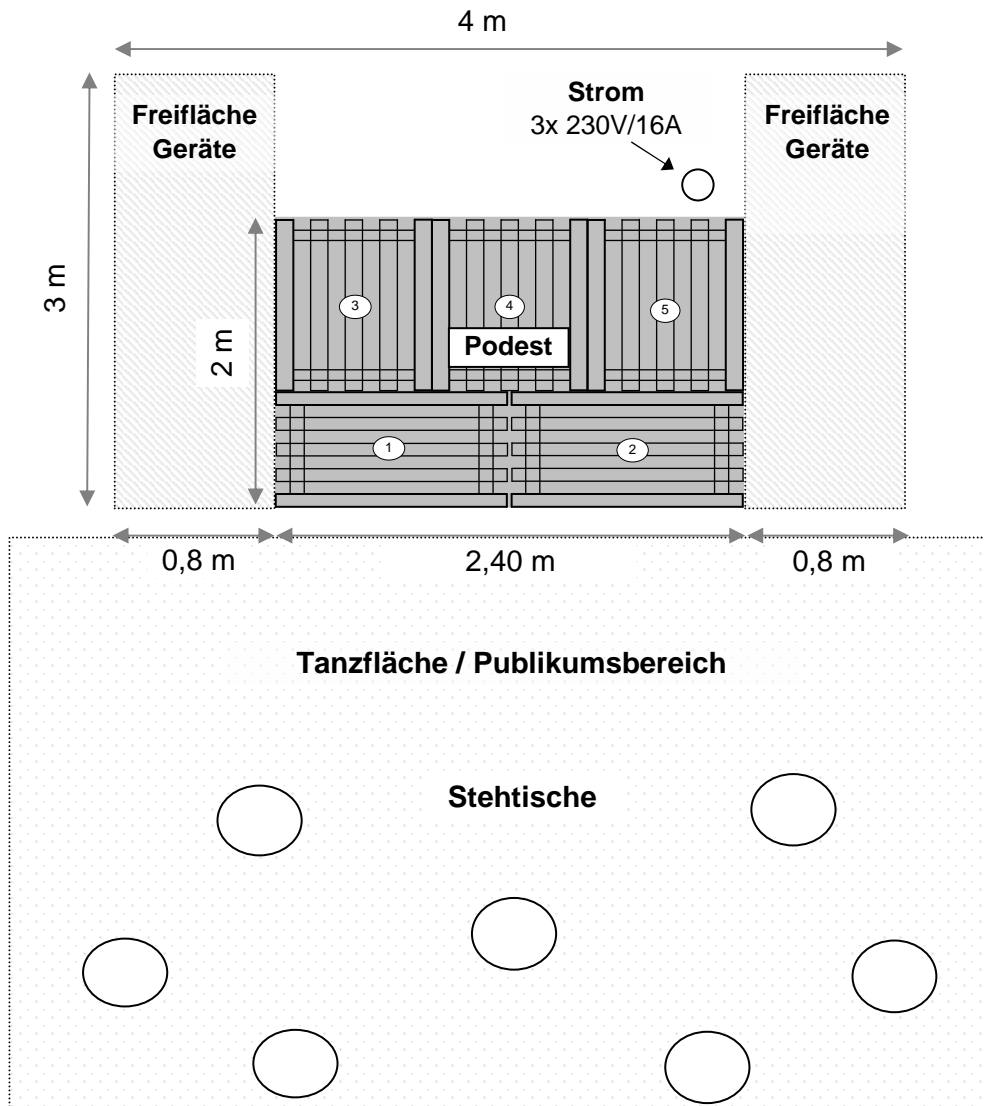

Mögliche Bühnenpositionen im Raum:

				Diese 3. Variante nur nach vorheriger Absprache
<input checked="" type="checkbox"/> Richtig!				
<input checked="" type="checkbox"/> Falsch!				

Bühnenplan "Die Nixnutze"

[Podest/Bühne]

3.1 Ein **Podest** aus **Europaletten**: **Breite: 2,40m / Tiefe: 2,00 m**

mit aufgeschraubten Spanplatten oder Teppich

Alternativ: Eine **Bühne** aus **Bühnenpodesten**:

Breite: 6m [bei Platzmangel 4m]

Tiefe: 4m [bei Platzmangel 3m]

Höhe: 40 cm !WICHTIG! [ab 400 Gästen = 50cm, ab 800 Gästen = 60cm]

Bei einer anderen Bühnenhöhe als 40cm sprechen sie uns **unbedingt** vorher an!

3.2 Die Bühnenelemente **sind fest miteinander verbunden**, waagrecht ausgerichtet, wackelfrei, trocken und sauber.

3.3 Die Höhe über der Bühne von Bühnenboden bis Decke beträgt mind. **3m**.

3.4 Die Bühne ist **zentral** angeordnet (siehe "**Mögliche Bühnenpositionen**" Seite 1) D.h. sie ist von allen Publikumsbereichen gut einsehbar. Publikums-Sammelpunkte (Theke, Bierwagen, Sektbar, ect.) sind so nah als möglich zur Bühne hin angeordnet und liegen direkt im Blickfeld der Musiker.

3.5 Der Bühnenhintergrund (Höhe über der Bühne) ist für das Bandlogo und Bühnenvorhang freigehalten.

3.6 Die Bühne hat kein Gestänge an der Vorderseite.

3.7 Links und rechts neben der Bühne ist am Boden je 1m Platz für Boxen.

3.8. Vor der Bühne wird für den Zeitraum des Auf- und Abbaus ein Bereich von 3m freigehalten

3.9 Vor der Bühne ist ein Tanz- und Partybereich von ca. 6x 6m und mind. **6 Stehtischen**.

3.10 Bei Freiluftveranstaltungen sind Bühne, technische Ausrüstung und Boxentürme vom Veranstalter angemessen durch Überdachung, 3 Seitenwände und Verzurrung gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit, Hagel und Sturm zu sichern.

[Strom]

4.1 **Starkstromanschluß 380 V/16 A** auf CEE (3phasig)

4.2 Der **Stromanschluß wird auf der Bühne bereitgestellt** (Position siehe Bühnenplan).

4.3 An diese Stromkreise werden keine weiteren Geräte (z.B. Zapf- und Kühlanlagen) und Beleuchtungskörper angeschlossen.

4.4 Stromanschluß/Sicherungen sind nur dem Veranstalter zugänglich und werden vor dem Zugriff durch Dritte geschützt.

4.5 Der Stromanschluß darf während der Veranstaltung nur nach Absprache mit der Bande unterbrochen werden.